

Bestemd voor:

Servicetechnici BRControls

Datum : 22-01-209
Uw nummer :
Onze referentie : MEMO/2009-02
Behandeld door : M.G.H. Vierhuis
Aantal bladen : 2


Servicebediening BRT12 + visualisatie

Algemeen

De ruimtebediening BRT12 is voorzien van enkele toetsencombinaties die het mogelijk maken onderstaande servicehandelingen uit te voeren;

- Aanpassen hardwareadres BRT12
- Aanpassen hardwareadres BRN12
- Servicemode voor handsturing van I/O

Positionering toetsen BRT12

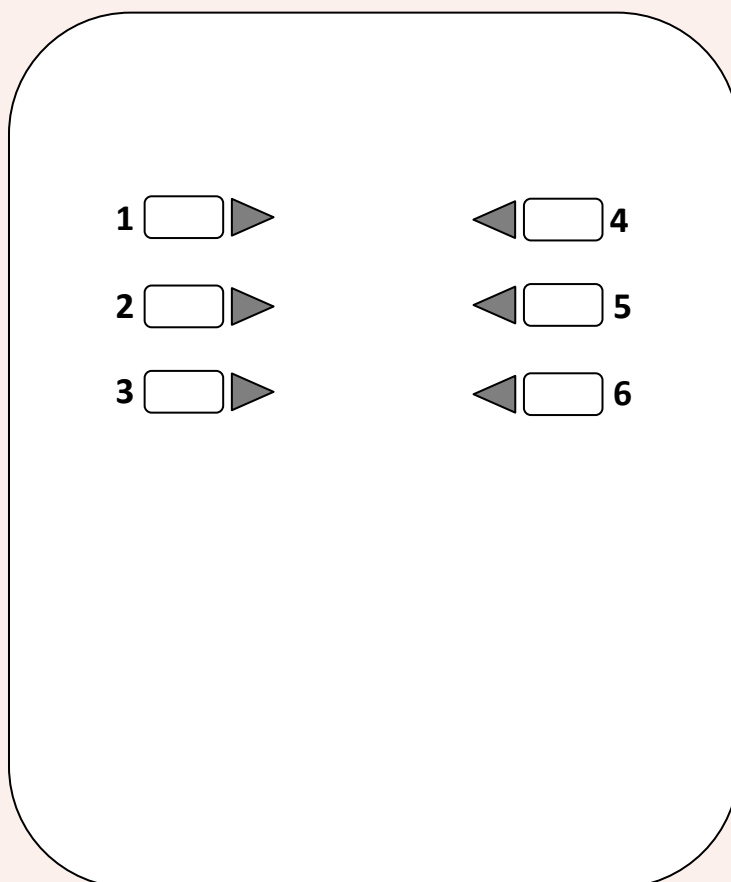

Aanpassen Hardwareadres BRT12

Door het gelijktijdig indrukken van de toetsen 2, 3 en 5 wordt de mogelijkheid geboden het Hardwareadres van de BRT12 aan te passen.

De functie van de te gebruiken toetsen wordt dan in het display weergegeven.

Aanpassen Hardwareadres BRN12

Door het gelijktijdig indrukken van de toetsen 3, 4 en 5 wordt de mogelijkheid geboden het Hardwareadres van de aan de BRT12 gekoppelde BRN12 aan te passen.

De functie van de te gebruiken toetsen wordt dan in het display weergegeven.

Servicemode voor handbediening I/O's

Door het gelijktijdig indrukken van de toetsen 1 en 6 wordt de mogelijkheid geboden de testfunctionaliteit van de BRN12 in te schakelen.

De functie van de te gebruiken toetsen wordt dan in het display weergegeven.

Betekenis gekleurde ringen in het display

De buitenste ring in het grafisch display is gereserveerd voor het aangeven van de status van de BRT12.

De onderstaande kleuren zijn van toepassing;

- **Groen** : correcte communicatie met BRN12, status automatisch
- **Rood** : geen communicatie met BRN12, laatst ontvangen waarde blijft zichtbaar in display
- **Geel** : correcte communicatie met BRN12, Servicemode